


ODDYMianie KLATKI SCHODOWEJ KL.I(LEWA)

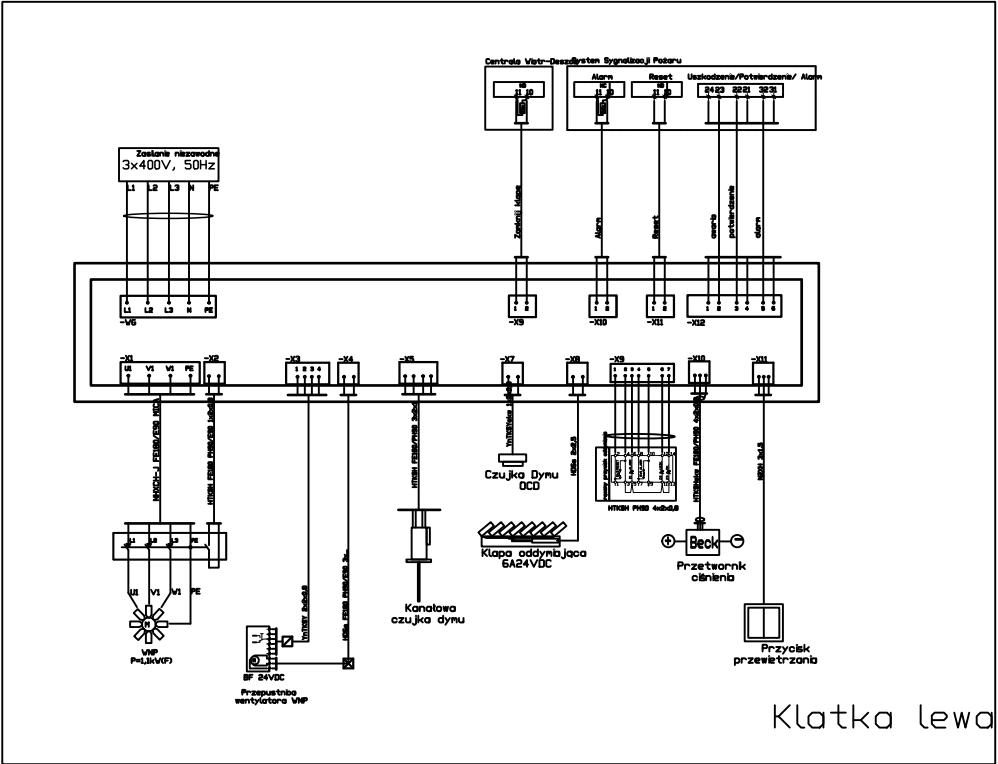


Legenda:

- jednostka napowietrzająca
- kanał nawiewny
- przetwornik różnicy ciśnień
- ręczny przycisk oddymiania
- czujnik dymu
- kanałowa czujka dymu
- centrala zasilająco-sterująca
- przepustnica wielopłaszczyznowa

Model	E120/140
Wymiar nominalny	120x140cm
Wysokość podstawy	min.50cm
Wyposażenie	standard
Powierzchnia czynna oddymiania	1,13m2
Sterowanie	siłownik elektryczny 4A, 24V
Klasa SL	550
Powierzchnia geometryczna	1,68m2
Min. pow. napowietrzania (wg PN)	2,18m2

Opis	Kłapa o wymiarze 120x140 cm, jednoskrzydłowa. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (możliwość malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy kłapy dymowej stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Układ współpracuje z centralą mcr9705. Możliwość wykorzystania kłapy do przewietrzania.
------	--

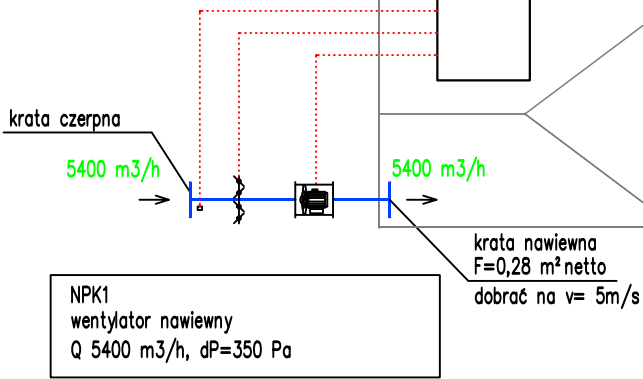

- UWAGA:
- Przed zamówieniem wentylatora należy zweryfikować spręż wentylatora w oparciu o obliczenia spadku ciśnienia na zaprojektowanej instalacji nawiewnej.
 - Centralę zasilająco-sterującą należy zlokalizować w miejscu łatwo dostępnym dla ekip ratowniczych.
 - Nawiew zlokalizować na najniższej kondygnacji możliwie najniżej posadzki.
Prędkość nawiewanego powietrza w strefie bezpośredniego przebywania ludzi $V_{max} = 5 \text{ m/s}$.

AB-PROJEKT 30-606 KRAKÓW, UL. BOLESŁAWA ROI 4/1			
INWESTOR:	SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH UL. PRZEMYSŁOWA 44, 24-200 BEŁŻYCE		
TEMAT:	MODERNIZACJA BLOKU OPERACYJNEGO I KOMÓREK POMOCNICZYCH DLA ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, NEONATOLOGICZNEGO, CHIRURGICZNEGO, CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH ORAZ PRACOWNI ENDOSKOPII SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR WOJCIECHA OCZKI W BEŁŻYCACH		
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT NAWIEWIENIA KLATEK SCHODOWYCH- KL. I		
BRANŻA:	SANITARNIA	RYS. NR	SKALA:
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	S3-07	1:---
PROJEKTANT:	mgr inż. Renata Kwaśniewska MAP/0233/PWOS/05	PODPIS:	DATA: KWIECIEŃ 2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Aleksander Soja MAP/0264/POOS/04	PODPIS:	
Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.			
ArchiCAD 22 NR LICENCJI 3-4535025			